



EDF Toruń S.A.

ul. Ceramiczna 6
87-100 Toruń, Polska

CM.4-08.2- *85*/2017

Emp
Toruń, dnia 12 lipca 2017 r.

KPIM Sp. z o.o.

siedziba:

ul. Plac Teatralny 2

adres korespondencyjny:

ul. M.Skłodowskiej-Curie 73

87-100 Toruń

Dotyczy: zapewnienie dostaw ciepła do planowanego Hospicjum na terenie działki nr 52/2 obręb 34 w Toruniu

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 lipca 2017 r. uprzejmie informujemy, że **istnieje techniczna możliwość dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej dla celów ogrzewania, ciepłej wody i ciepła technologicznego do projektowanego budynku Hospicjum w Toruniu.**

Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji prosimy o wystąpienie do naszej Spółki z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia. Ponadto informujemy, że szczegółowe warunki funkcjonowania sieci ciepłowniczych reguluje Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 92). Zgodnie z powyższym Rozporządzeniem z wnioskiem o przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku może wystąpić osoba posiadająca tytuł prawny do ww. nieruchomości.


W sprawach związanych z przyłączeniem do w/w obiektu do msc kontaktować się będzie z Państwem p. Katarzyna Trzcińska-Swaczyna, tel. (56) 659 43 36, kom: 885 851 552, e-mail: katarzyna.trzcinska-swaczyna@edf.pl.

Z poważaniem

K.o.:

CM a/a

Janusz Budzyński
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

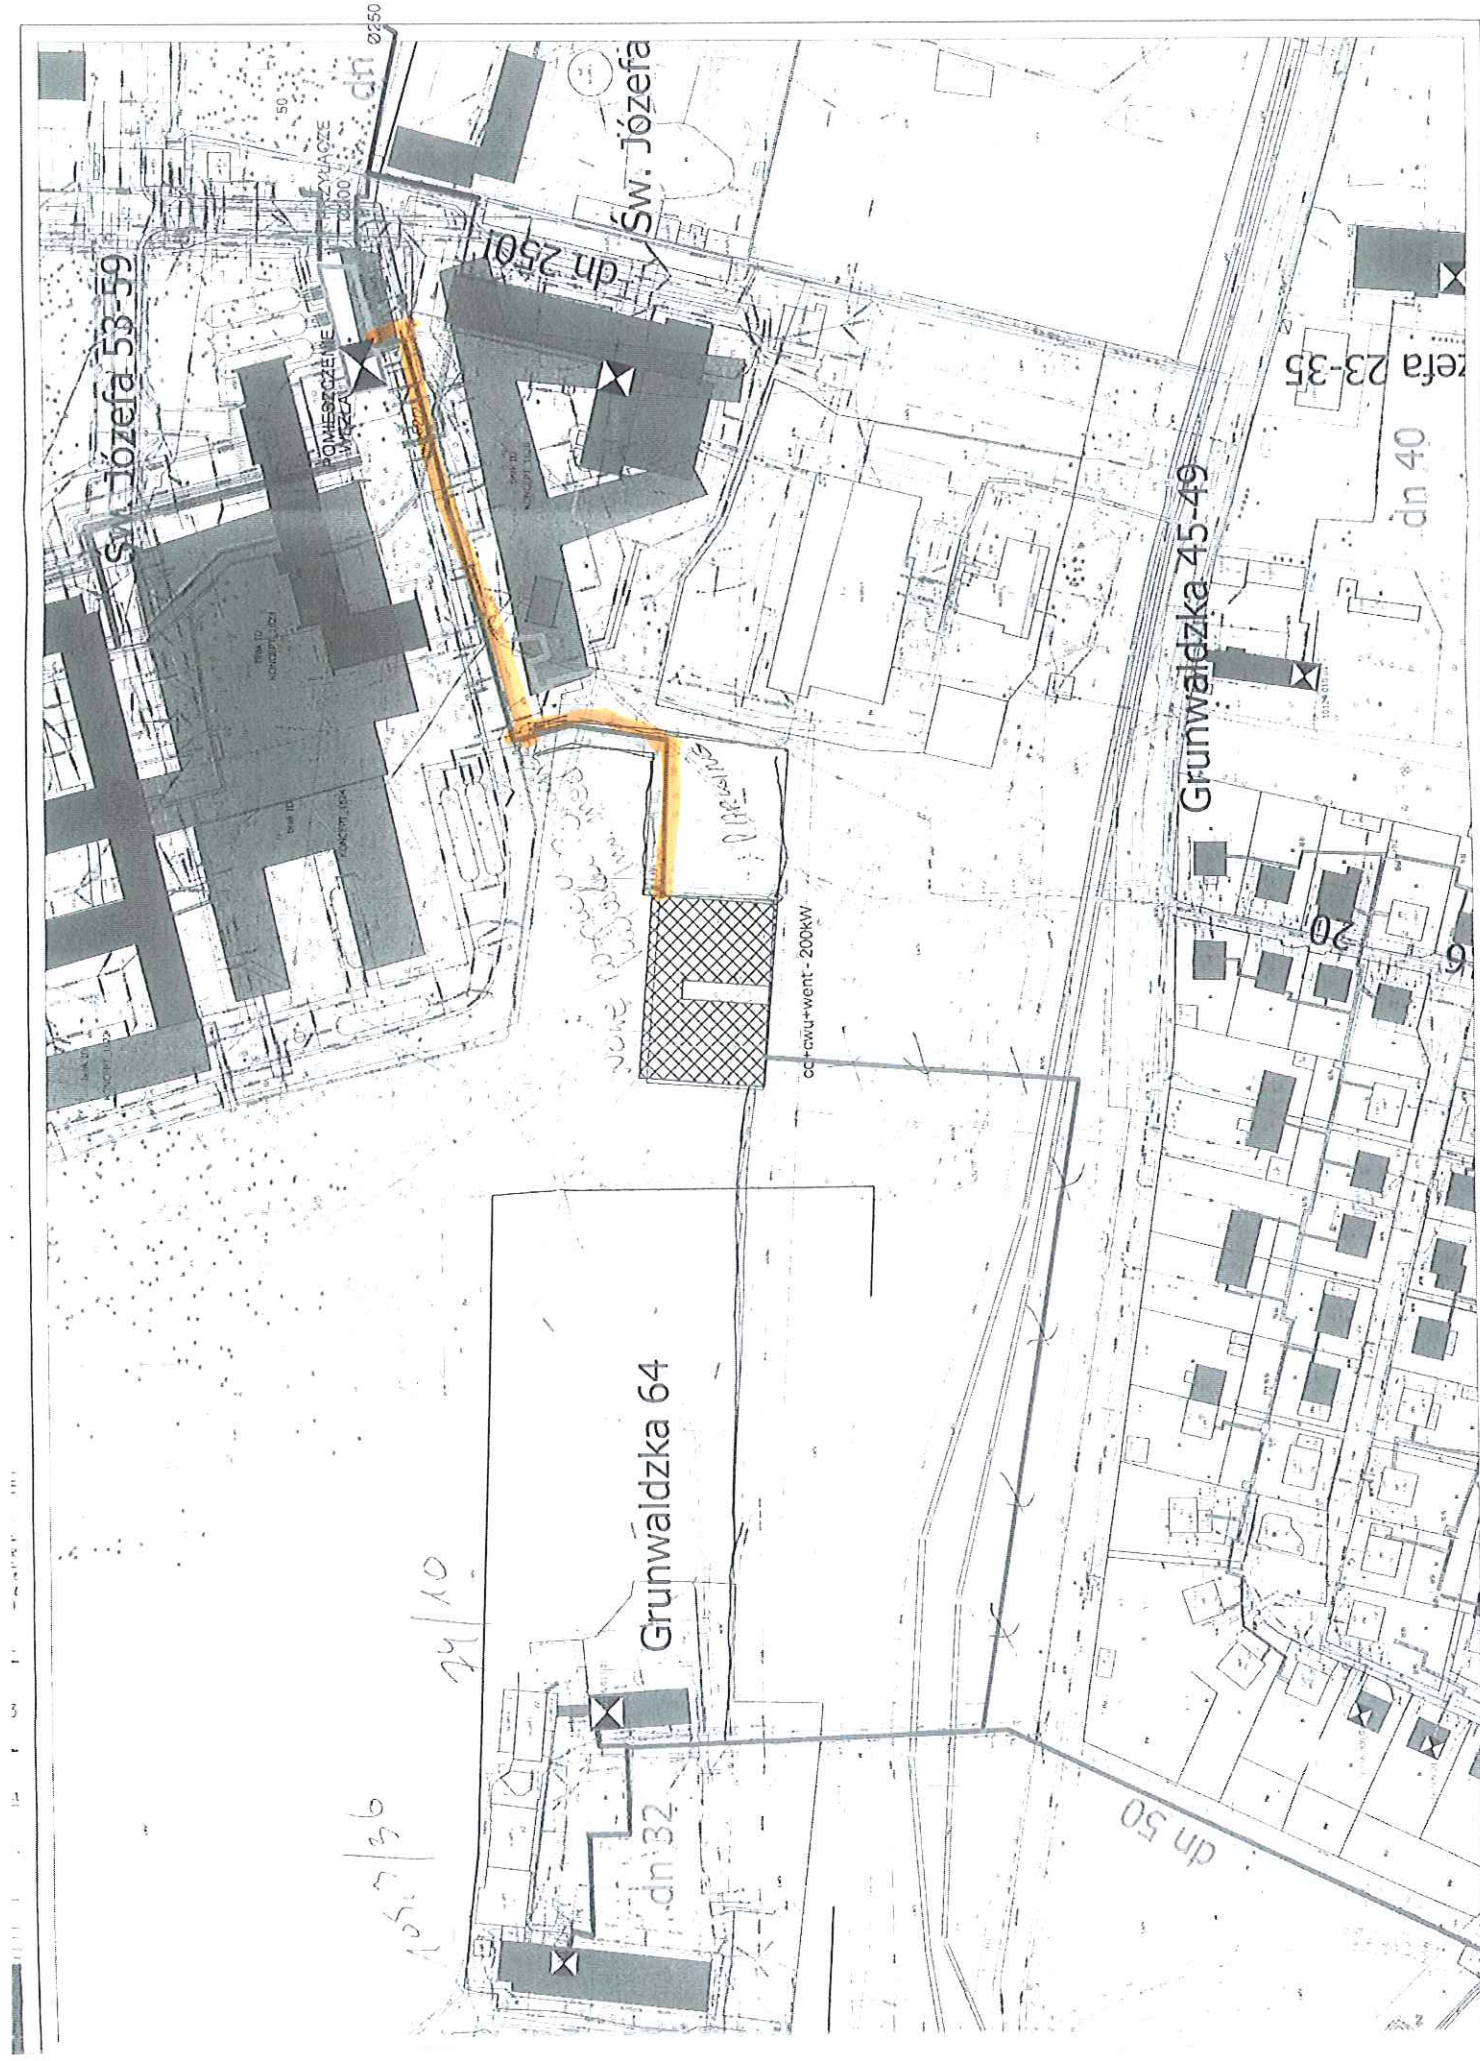

Kujawsko-Pomorskie
Inwestycje Medyczne Sp. z o. o.
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

Toruń, 21-07-2017 r.

Znak 6033/17


Dot. oświadczenia w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu dla obiektu: HOSPICJUM, w lokalizacji: Toruń ul. Grunwaldzka gm. Toruń dz. nr 52/2

Działając na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z późn. zm.) ENERGA-OPERATOR SA oświadcza, że zapewni dostawę energii elektrycznej dla obiektu **HOSPICJUM**, w lokalizacji: **Toruń ul. Grunwaldzka gm. Toruń dz. nr 52/2** o mocy przyłączeniowej **100 kW**:

- po złożeniu przez uprawnionego Wnioskodawcę wniosku o określenie warunków przyłączenia na podstawie którego zostaną określone warunki przyłączenia,
- po przyłączeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie warunków przyłączenia oraz w oparciu o umowę o przyłączenie, jaka zostanie zawarta pomiędzy Podmiotem Przyłączanym a ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu,
- po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Jednocześnie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, że zapewnienie jest wiążące w przypadku, gdy istnieć będą techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii elektroenergetycznej, a wnioskujący spełni warunki przyłączenia do sieci i odbioru (art. 7 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne).

Niniejsze oświadczenie zostało złożone w celu przedstawienia go przez inwestora właściwemu organowi administracji architektonicznej lub nadzoru budowlanego.

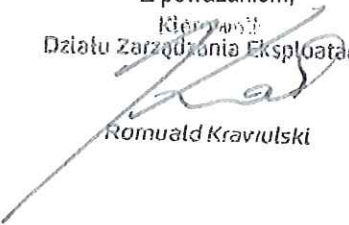Z poważaniem,
Kierownik
Działu Zarządzania Eksploatacją

Romuald Kravitski

T + 48 56 470 61 00
F + 48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

ENERGA OPERATOR SA
Oddział w Toruniu
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń
operator.torun@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 000033455
Bank Pekao SA, nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837
Kapitał zakładowy/wpłacony: 1 356 110 400 zł



**Kujawsko Pomorskie
Inwestycje Medyczne
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
87-100 Toruń**

Dotyczy: zapewnienia dostawy wody i zapewnienia odbioru ścieków dla projektowanych obiektów hospicjum dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, na terenie działki nr 52/2 (obr.34) położonych przy ulicy Grunwaldzkiej na terenie m.Torunia.

Toruńskie Wodociągi Spółka z o.o. w odpowiedzi na wniosek z dnia 18-07-2017 r. (bez numeru) w sprawie wydania zapewnienia dostawy wody i zapewnienia odprowadzania ścieków dla projektowanych obiektów hospicjum dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych, na terenie działki nr 52/2 (obr.34) położonych przy ulicy Grunwaldzkiej na terenie m. Torunia, informuje iż:

1. Zapewnienie dostawy wody dla potrzeb projektowanych na terenie posesji j.w. obiektów można przewidzieć z:
 - 1.1. istniejącego przewodu wodociągowego DN500 zlokalizowanego w ulicy Grunwaldzkiej poprzez nowe podłączenie wodociągowe które należy zaprojektować i wybudować,
 - 1.2. lub z istniejącego przewodu wodociągowego DN200 zlokalizowanego w ulicy Św.Józefa poprzez istniejące podłączenie wodociągowe DN150 i wewnętrzną instalację wodociagową Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
- W rejonie lokalizacji obiektów j.w. w wodociągowej sieci ulicznej występują następujące ciśnienia:
 - A. Ciśnienie statyczne: 2,9bar
 - B. Ciśnienie dynamiczne: 1,9bar przy wydatku $q=8,5l/sec$.
- Badania w/wym. ciśnień wykonano 29-6-2016 r.
- W przypadku niewystarczających ciśnień, należy przewidzieć po stronie instalacji wewnętrznej projektowanego na terenie działki j.w. obiektu dodatkowe urządzenia do ich podniesienia (kosztem i staraniem inwestora).
2. Zapewnienie odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu posesji j.w. zlokalizowanej przy ulicy Grunwaldzkiej, dla projektowanych obiektów hospicjum dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych można przewidzieć w nawiązaniu do:
 - 2.1. istniejącego kanału sanitarnego DN1600 zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej po zaprojektowaniu i wybudowaniu kanalizacyjnego odgałęzienia bocznego kanalizacji sanitarnej na odcinku od w/wym. kanału do granicy nieruchomości ulicznej lub poprzez istniejące podłączenie kanalizacyjne DN250 i wewnętrzną instalację kanalizacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego

Str. 1 z 2

Plik: W_04666-CQQC-Zapwks-Dz 52p2 Obr34 Hospicjum Przy WSZ Wer2



- 2.2. istniejącego kanału DN300 w ulicy Żwirki i Wigury poprzez istniejące podłączenie kanalizacyjne DN300 i wewnętrzną instalację kanalizacyjną Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
3. Zapewnienie odprowadzenia ścieków deszczowych z terenu posesji j.w. zlokalizowanej przy ulicy Grunwaldzkiej, dla projektowanych obiektów hospicjum dla osób przewlekle i nieuleczalnie chorych można przewidzieć w nawiązaniu do istniejącego kanału deszczowego DN1400 zlokalizowanego przy ulicy Grunwaldzkiej. Dla potrzeb odprowadzenia wód deszczowych do w/wym. kanału inwestor własnym kosztem i staraniem winien wybudować podłączenie kanalizacji deszczowej. Równocześnie informujemy iż zagospodarowanie całości lub części wód opadowych z terenu projektowanego hospicjum można rozwiązać lokalnie przez zastosowania retencji i późniejszego wykorzystania zgromadzonej wody lub jej rozsączania zgodnie z warunkami lokalnymi przy uwzględnieniu właściwych przepisów.
4. Kanalizacyjne odgałęzienie boczne kanalizacji sanitarnej j.w. Spółka Toruńskie Wodociągi wykona w pasie ulicznym ulicy Grunwaldzkiej (i na terenie należącym do Gminy Miasta Toruń) na własny koszt w najbliższym możliwym terminie, w miarę posiadanych środków finansowych po przesłaniu nam n/wym. kompletu dokumentów:
- podpisanego Oświadczenia (druk w załączeniu)
 - kopii decyzji pozwolenia na budowę dla w/wym. projektowanych przewodów kan.
 - zgody na przepisanie w/wym. pozwolenia na Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. w zakresie sieci kan.
 - 2 egz. projektu budowlanego
 - 2 egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy
- O terminie rozpoczęcia robót inwestor zostanie poinformowany odrębnym pismem po przesłaniu do naszej Spółki harmonogramu realizacji projektowanego obiektu hospicjum.
5. Istniejące uliczne przewody wodno – kanalizacyjne wskazane w pkt. 1 i 2 zaznaczono na załączonych planach sytuacyjnych.
6. Na terenie projektowanego hospicjum instalacje wewnętrzne oraz doziemny system kanalizacyjny projektować w układzie rozdzielczym.
7. Dla potrzeb opracowania projektu budowlanego podłączeń wod.-kan.san. należy wystąpić do naszej Spółki o wydanie szczegółowych warunków technicznych.
8. Dla potrzeb opracowania projektu budowlanego podłączenia kanalizacji deszczowej należy wystąpić do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu o wydanie szczegółowych warunków technicznych.

Załącznik: plan sytuacyjny (2 plansze)

Otrzymują:

1. Adresat
2. TT a/a

KIEROWNIK
Działu Technicznego

mgr inż. Maciej Krymako

