

WZ - 5595/292/09

Wpłynęło do NT
dnia 18.10.2009
nr 250

Toruń, 16 października 2009 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 68, zm. Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97), § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 zm.: Dz. U. z 2003r. Nr 33, poz. 270; Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156; Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137; zm. Dz. U. z 2009 Nr 119, poz. 998),

po rozpatrzeniu

Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla bloku nr 3 Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku przy ulicy Wienieckiej 49 opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Henryka Baranowskiego i rzeczoznawcę budowlanego dr inż. Marka Kapełę, nadesłanej przy wniosku Pana Józefa Mazierskiego Zastępcy Dyrektora Techniczno - Eksploatacyjnego Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku z dnia 07.10.2009 r. w zakresie niespełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej w ww. obiekcie polegających na:

- przekroczeniu dopuszczalnych długości dojść ewakuacyjnych na parterze i piętrze obiektu,
- zwięźeniu drzwi wyjścia w suterenie do 100 cm,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w przedmiotowym obiekcie, w sposób zamienny w stosunku do obowiązujących wymagań technicznych, pod warunkiem zastosowania wskazanych w ekspertyzie rozwiązań zastępczych oraz zabezpieczeń wynikających wprost z przepisów w postaci:

- wyposażenia dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i kierunkowe,
- obudowania, klatki schodowej i zamknięcia jej drzwiami w klasie odporności ogniowej EI 30. Wykonanie drzwi dotyczy także pomieszczeń zlokalizowanych w

klatce schodowej. Drzwi zamykające klatkę na poddaszu od strony łącznika w klasie odporności ogniowej EI 60S,

- zastosowania w klatce schodowej istniejącego systemu mechanicznego oddymiania,
- zamknięcia łącznika w suterenie, na parterze i piętrze między budynkami 3 i 2 drzwiami, przy połączeniu tego łącznika z budynkiem 2 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 S i szerokości 140 cm,
- zamurowanie naświetli szklonych szkłem zwykłym nad drzwiami do pomieszczeń PP4, PP12 i PP13,
- wykonania dodatkowego wyjścia z klatki schodowej na parterze do łącznika o szerokości 140 cm zamkniętego drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30,
- zabezpieczenia obiektu instalacją sygnalizacji pożaru (ochrona pełna) z systemem monitoringu pożarowego połączonego z Państwową Strażą Pożarną w sposób uzgodniony z Komendantem Miejskim PSP we Włocławku

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 ze zm.) przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków istniejących warunki techniczne mogą być spełnione w sposób inny niż w rozporządzeniu stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo – rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Przedmiotem ekspertyzy jest blok nr 3 będący jednym z obiektów Szpitala Wojewódzkiego we Włocławku. Jest to budynek niski zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL II o konstrukcji tradycyjnej zapewniającej spełniającą wymagań w tym zakresie. Obiekt stanowił jedną strefę pożarową z obiektami sąsiednimi. Nieprawidłowość tę usunięto wskazując zastosowanie odpowiednich wydzielení przeciwpożarowych. Wśród nieprawidłowości niemożliwych do usunięcia wskazano przekroczone długości dojść ewakuacyjnych, dla których jako rekompensatę wskazano zabezpieczenie obiektu instalacją sygnalizacji pożaru z monitoringiem sygnału alarmowego do PSP oraz realizację innych zabezpieczeń wymaganych przez przepisy w tym obudowanie i oddymianie klatki schodowej. Fakt zastosowania w klatce schodowej instalacji oddymiającej z uwagi na brak jej szczegółowego opisu w ekspertyzie potwierdzono u rzeczoznawcy opracowującego ją. Wskazał istnienie w klatce schodowej mechanicznej instalacji oddymiającej.

W ekspertyzie wskazano także nieprawidłowość dotyczącą wysokości posadowienia jednego z hydrantów wewnętrznych oraz stwierdzono spełnienie wymagań w zakresie dojazdu pożarowego, co stoi w sprzeczności ze stwierdzeniem zawartym w załączonym protokole z czynności kontrolno - rozpoznawczych. Sprawy te zgodnie z pragmatyką służby będą przedmiotem odrębnych postępowań.

Zaproponowane przez rzeczoznawców rozwiązania zastępcze, które po przeanalizowaniu łącznie z zabezpieczeniami wynikającymi wprost z przepisów uznano za


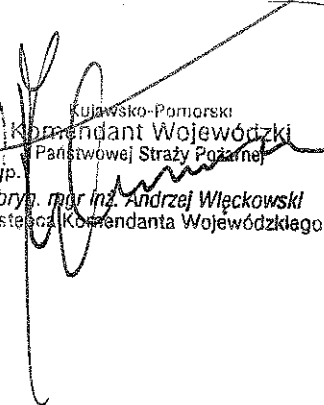
wystarczające, a przyjęty system zabezpieczenia obiektu uznano jako dający podstawy do stwierdzenia, że nie będą w nim występowały warunki stwarzające zagrożenie dla ludzi oraz zapewnione zostaną wymagane warunki ewakuacji i możliwość prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.

W związku z powyższym postanawia się jak w sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie stronie służy zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej 00-914 Warszawa ul. Podchorążych 38 za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

 
Kujawsko-Pomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
p. por. inż. Andrzej Włockowski
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego

Załącznik:

Ekspertyza techniczna stanu
ochrony przeciwpożarowej
dla bloku nr 3 Szpitala Wojewódzkiego
we Włocławku, ul. Wieniecka 49
87-800 Włocławek

Otrzymują:

- ① Szpital Wojewódzki
we Włocławku
87-800 Włocławek
ul. Wieniecka 49
2. A/a

Do wiadomości:

1. Henryk Baranowski
ul. Staffa 5,
99-300 Kutno
2. Marek Kapela
09-400 Płock
ul. Wyspiańskiego 23 a
3. Komenda Miejska PSP
we Włocławku

